



Gmina Klembów

ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: urząd@klembow.pl, www.klembow.pl



Fundusze Europejskie
dla Mazowsza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



MAZOWSZE.
serce Polski

Postępowanie nr: **ZP.271.1.4.2025**

Klembów, dnia 28.03.2025 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Nr 9: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie o salę gimnastyczną z zapleczem dydaktycznym

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający – Gmina Klembów, zamieszcza treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytanie:

W dokumentacji projektowej brak projektu szybu windowego, prosimy o dołączenie.

Odpowiedź:


Należy wycenić na podstawie udostępnionych przez Zamawiającego dokumentów dołączonych do postępowania.


Zamawiający przedstawia parametry dźwigu osobowego do montażu w szybie windowej:

- Dźwig elektryczny osobowy, bez maszynowni,
- Udźwig nominalny 630 kg lub 8 osób Prędkość 1.00 m/s,
- Wysokość podnoszenia 4,50 m,
- Liczba dojeżdż/przystanków Dźwig zatrzymuje się na 2 przystankach,
- Ilość dojeżdż od strony przystanku podstawowego: 3,
- Przepisy Dyrektywa Dźwigowa 95/16/WE,
- Wymiary szybu 2540 mm szerokość x 2040 mm głębokość +/- 25 mm,
- Głębokość podszybia 1050 mm,
- Wysokość nadszybia 3520 mm - podany wymiar nadszybia jest mierzony od posadzki

ostatniego przystanku wykończonej na gotowo do spodu haka,

- Konstrukcja szybu żelbetowa,
- Wysokość otworów drzwiowych 230 cm,
- Wymiary kabiny 1900 mm szerokość x 1400 mm głębokość x 2100 mm wysokość,
- Konstrukcja wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami i prowadnikami ślizgowymi, ściany kabiny panelowe, pokryte materiałem tłumiącym drgania. Rama podparta na krążkach linowych mocowanych pod kabiną. Wentylacja kabiny poprzez otwory w dolnej części ścian. Dodatkowo zastosowany jest wentylator,

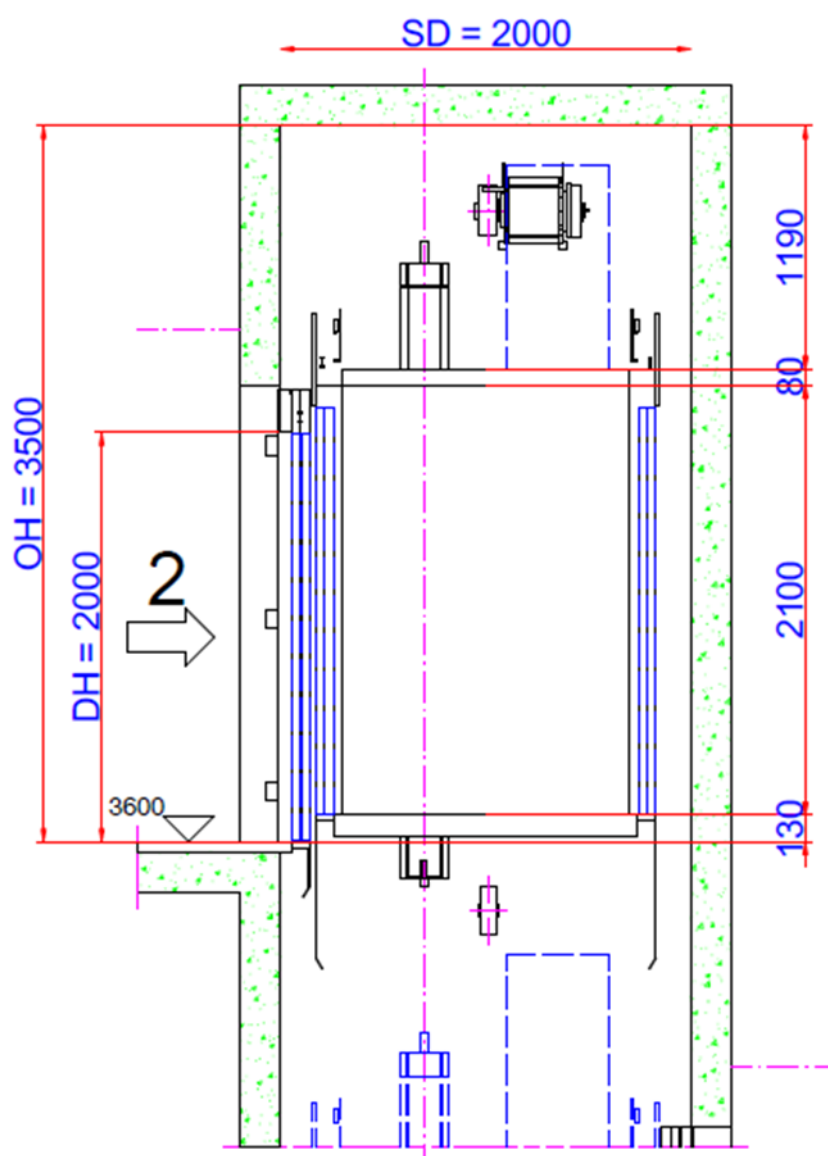

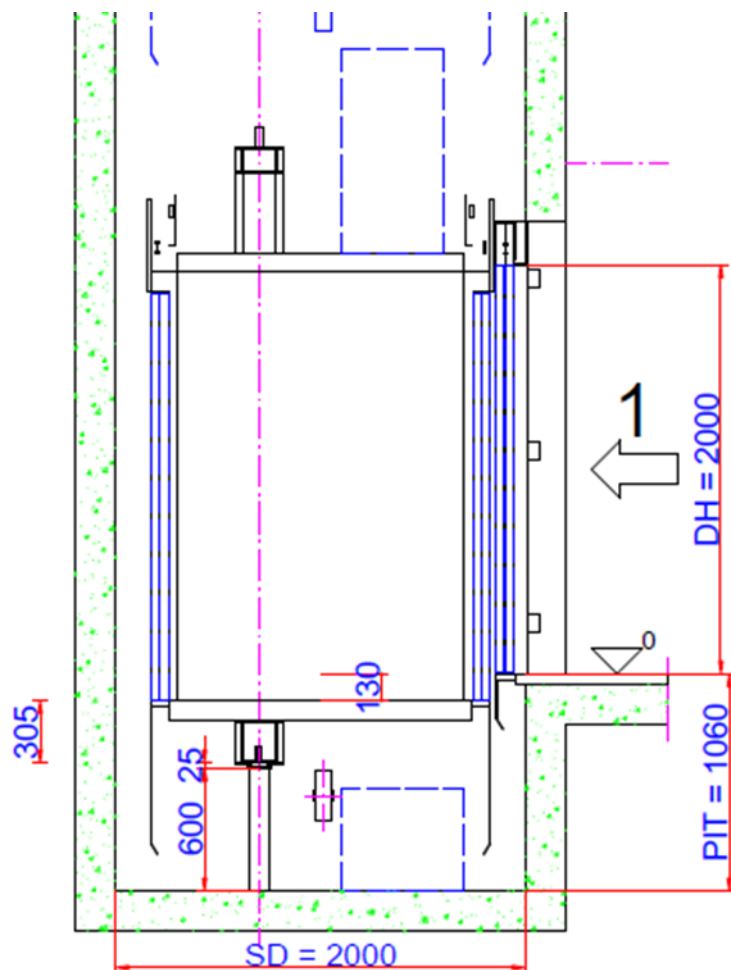

- Wymiary drzwi 1000 mm szerokość x 2000 mm wysokość,
- Typ drzwi Dwupanelowe centralne,
- Drzwi kabinowe Stal nierdzewna szczotkowana,
- Zastosowano ogranicznik siły domykania, by uchronić osoby w sytuacji przycięcia przez skrzydła drzwi. Zmniejsza to również ryzyko uszkodzenia drzwi czy przedmiotów w obszarze drzwi. Drzwi wyposażono w kurtynę świetlną, mocowaną do progu,
- Drzwi szybowe Drzwi z ramą Stal nierdzewna szczotkowana,
- Drzwi bez odporności ogniowej,
- Drzwi mocowane kotwami rozprężnymi.

*/-/ Rafał Mathiak
Wójt Gminy Klembów*