


osiem lat od daty rozpoczęcia karety i do dnia [miejscowych obywateli. Oświadczam, że co do treści deklaracji zawieszając realizację oraz określonych w wyniku której powstał Wieloletni doświadczenia (wskazuję powyżej typy warunków):	60-60.10.27.2022
Wzrost: [wzrost] [wzrost] [wzrost]	61-61.20.22.2022
Opisanie stanu zdrowia, który osobnie objawia się:	STAROSTA DO POWIATU WOLKOWIEGO
Wskazano na: [wzrost] [wzrost] [wzrost]	CEGARY CERNIKOWICZ UL. G. CERNIKOWICZ 501-65-06-01
Nie dał się wyrazić do dokumentu zawieszającego w tym, który osobnie wyraża:	60-60.10.27.2022 21.02.2022
GEODETA UPRAWNIENY mgr inż. Paweł Piątkiewicz Upr. Nr 51844 zakres 1, 2	

Użytkowanie stałego przewodu wodociągowego
na odc. 1-18.
Pkt. 14,15,16,17,18- hydrant nadziemny
Za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych
Mapa do celów projektowych arkusz 2 z 2

05-205 Dobczyń, ul. Mazowiecka 89
tel. 504 217 101
Upr. bud. nr MAZIO0431PWOS/12
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych, wentylacyjnych
i grzewczych, wodociągowych i kanalizacyjnych

ORIENTACJA

Skala 1:5000

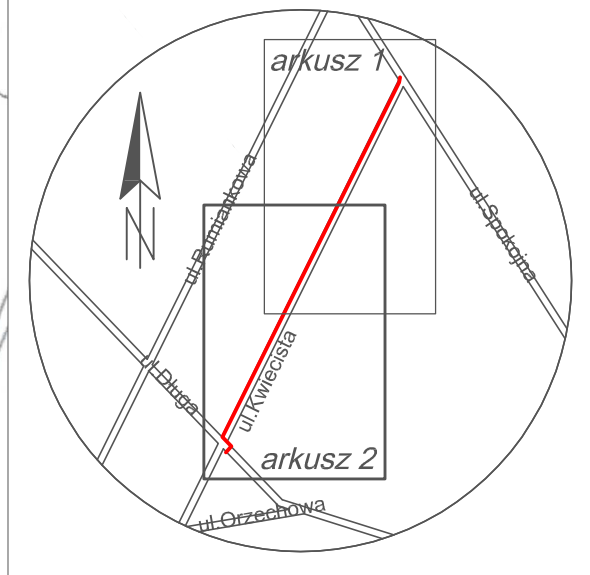

Proj. sieć wodociągowa Lc=667,0m	
odc.1-6	PE 110mm PE100 SDR17 PN10 L=137,5m
odc.6-7	PE 110mm PE100 SDR17 PN10 L=137,5m
odc.7-8	PE 110mm PE100 SDR17 PN10 L=140,5m
odc.8-9	PE 110mm PE100 SDR17 PN10 L=129,5m
odc.9-10	PE 110mm PE100 SDR17 PN10 L=79,5m
odc.10-13	PE 110mm PE100 SDR17 PN10 L=22,5m

proj. trójnik kołnierzowy DN100/80mm,
tuż za trójnikiem zasuwa kołnierzowe
DN80mm, całość z żeliwa sferoidalnego

proj. trójnik kolnierzowy DN100/80mm,
tuż za trójnikami zasuwą kolnierzowe
DN80mm, całość z żeliwa sferoidalnego

Proj. sieć wodociągowa Lc=667,0m

odc.1-6	PE 110mm PE100 SDR17 PN10 L=137,5m
odc.6-7	PE 110mm PE100 SDR17 PN10 L=150,5m
odc.7-8	PE 110mm PE100 SDR17 PN10 L=147,5m
odc.8-9	PE 110mm PE100 SDR17 PN10 L=129,5m
odc.9-10	PE 110mm PE100 SDR17 PN10 L=79,5m
odc.10-13	PE 110mm PE100 SDR17 PN10 L=22,5m

Istn. sieć wodociągowa PVC110n

miejsce włączenia do sieci wodociągowej, proj. trójkąt kolnierzyowy
DN100/100mm, tuż za trójkątem dwie zasuwy kolnierzyowe
DN100mm, całość z żeliwa sferoidalnego

przebieg pod nawierzchnią asfaltową
przeciskiem w rurze osłonowej
stalowej DN180mm L=7,0m
jezdni na gwarancji wykonawcy

UWAGA:
1. Skrzyżowania z istn. kablami zabezpieczyć rurami dwudzielnymi AROT A110PS L=1,0m
2. Zaprojektowano sieć wodociągową metodą wykopu otwartego
w przypadku metody przewiertu sterowanego zastosować rurę PE100RC SDR17 PN10.